

## Aide-mémoire pour l'entretien des abris

Liste de contrôle à l'attention des régies immobilières et des concierges à titre accessoire

### Généralités

L'utilisation des abris à des fins étrangères à la protection civile, telles que le stockage, l'archivage ou l'utilisation comme cave, atelier de bricolage, salle de jeu ou autre, est autorisée. Toutefois, l'abri doit en tout temps pouvoir être remis en état d'être utilisé par la protection civile, si les autorités en donnent l'ordre.

L'abri et ses installations techniques doivent être accessibles en permanence.


Aucune transformation ou modification technique de l'enveloppe de l'abri, des portes blindées, des volets blindés ou des systèmes de ventilation ne peut être entreprise sans l'autorisation des autorités compétentes.

### Travaux d'entretien

#### *Tous les 12 mois*

#### Système de ventilation


- La prise d'air est-elle propre?
- La valve antiexplosion est-elle propre?
- Fonctionne-t-elle?
- Le moteur est-il mis en marche au moins 5 minutes tous les 12 mois? (marche sans filtre)
- Le filtre à gaz est-il intact?
- propre?
- recouvert d'une housse en plastique?
- Les plombs sont-ils intacts?
- Les consignes d'utilisation sont-elles disponibles?
- La manivelle est-elle disponible?

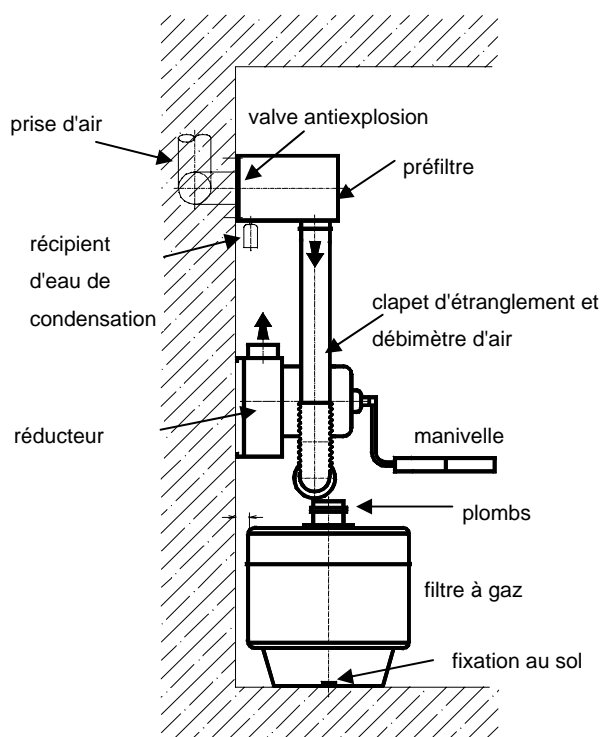

## Portes blindées (PB) et volets blindés (VB)


- Les joints en caoutchouc sont-ils fixés?
- propres?
- traités avec du silicone ou un produit similaire?
- Les portes blindées (PB) et les volets blindés (VB) sont-ils exempts de rouille?  
(évent. enlever la rouille et les enduire à nouveau de peinture antirouille)
- Le dispositif d'autolibération est-il disponible?  
(uniquement sur les portes blindées ou à proximité immédiate, seulement pour les abris construits à partir de 1968 - 1970!)

Porte blindée

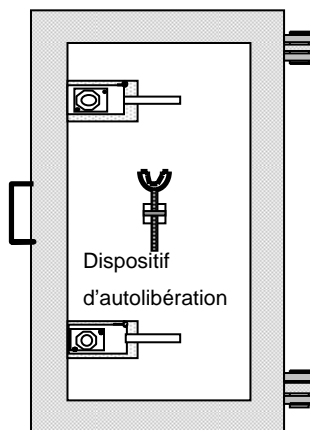

Volet blindé

joint en caoutchouc





## Grilles d'écoulement au sol (pour les abris munis d'un sas / local de désinfection)

- Les grilles d'écoulement au sol sont-elles propres et les siphons remplis d'eau?  
(les grilles d'écoulement vides dégagent une odeur désagréable)
- Sont-elles exemptes de rouille?  
(évent. enlever la rouille et recouvrir de peinture adéquate)

## Sortie de secours (SS) / voie d'évacuation (VE)

- La sortie de secours / voie d'évacuation est-elle propre?
- Y a-t-il une éventuelle grille d'écoulement au sol remplie d'eau (sans siphon)?
- Les grilles de fermeture sont-elles garanties contre l'effraction et la chute?

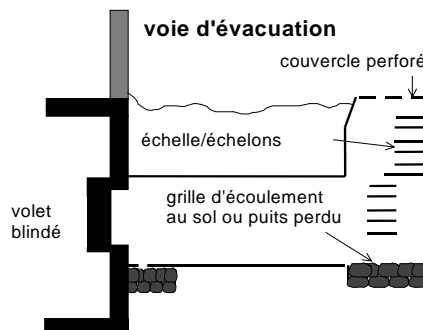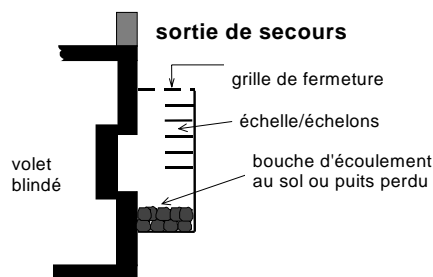

## Conclusions

Ces travaux d'entretien vous permettront de garder votre abri en ordre et d'éviter des frais de réparation. En outre, ils augmentent la fiabilité des installations.

Veillez à réparer ou à faire réparer les dommages dans les plus brefs délais. Nous vous remercions pour votre collaboration.

Internet: <http://www.protopop.ch>. Rubrique Service > télécharger > Ouvrages de protection > Contrôle périodique des abris de pleine valeur