

AIDES FINANCIERES POUR LA SUPPRESSION DES BARRIERES ARCHITECTURALES
CONTACTS - BASES LEGALES - QUELS PROJETS ? - QUELS ELEMENTS CONSTRUCTIFS ?

CONTACTS

Office de coordination pour les questions dans le domaine du handicap (OCQH)

Avenue de la Gare 23
1950 Sion
T 027 606 48 00

stephanie.morand@admin.vs.ch
eloise.crettenand@admin.vs.ch

procap Valais romand
Avenue de Tourbillon 9
1950 Sion
027 323 26 20
valais.romand@procap.ch

procap Oberwallis
Englisch-Gruss-Strasse 6 - Postfach 365
3900 Brig-Glis
027 527 11 00
oberwallis@procap.ch


BASES LEGALES

- > Loi sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap\$
- > Ordonnance sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap
- > Norme SIA 500 "Constructions sans obstacles" édition 2009

MONTANTS FORFAITAIRES ET CONDITIONS DE SUBVENTIONNEMENT

- > Les forfaits sont établis par le Service immobilier et patrimoine du canton du Valais.
- > Le subventionnement à l'investissement est délivré une seule fois par objet.
- > Les cas particuliers peuvent être évalués selon les situations exceptionnelles.

QUELS PROJETS ?

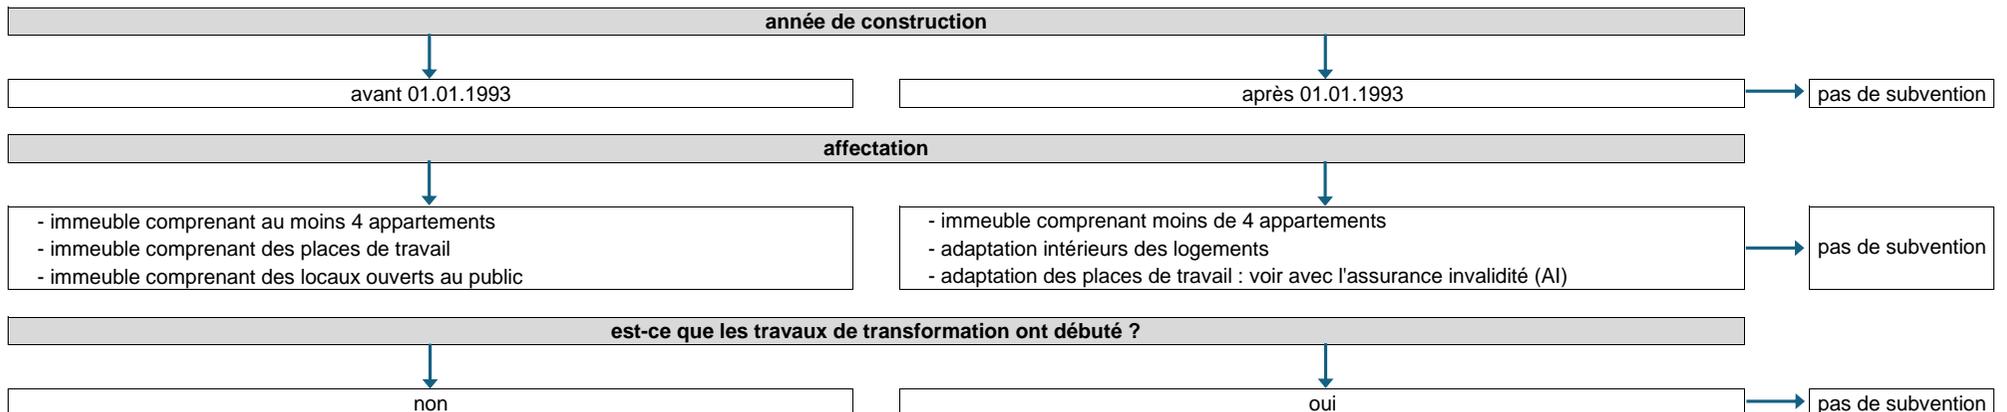

QUELS ELEMENTS ?

ascenseur

changement ascenseur existant

ascenseur existant :

- dimensions cabine $\leq 1,00 \text{ m} \times 1,25 \text{ m}$;
- portes palières : largeur $\leq 0,80 \text{ m}$;
- palier : largeur $\geq 1,20 \text{ m}$


ascenseur existant :

- dimensions cabine $\geq 1,00 \text{ m} \times 1,25 \text{ m}$;
- portes palières : largeur $\geq 0,80 \text{ m}$;
- palier : largeur $\geq 1,20 \text{ m}$

pas de subvention

nouvel ascenseur :

- dimensions cabine $\geq 1,00 \text{ m} \times 1,25 \text{ m}$
- portes palières : largeur $\geq 0,80 \text{ m}$;
- palier : largeur $\geq 1,20 \text{ m}$

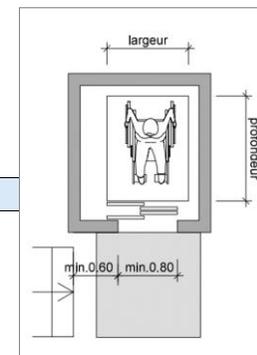

nouvel ascenseur

ascenseur neuf :

- dimensions cabine $\geq 1,00 \text{ m} \times 1,25 \text{ m}$
- portes palières : largeur $\geq 0,80 \text{ m}$;
- palier : largeur $\geq 1,20 \text{ m}$

plateformes élévatrices, monte-escaliers

plateforme élévatrice : déplacement vertical

- largeur plateforme $\geq 0,90 \text{ m}$
- longueur plateforme $\geq 1,40 \text{ m}$
- charge nominale $\geq 360 \text{ kg}$

plateforme élévatrice : déplacement oblique

- largeur plateforme $\geq 0,90 \text{ m}$
- longueur plateforme $\geq 1,40 \text{ m}$
- charge nominale $\geq 360 \text{ kg}$

monte-escaliers à plateforme : déplacement le long de l'escalier


- largeur plateforme $\geq 0,80 \text{ m}$; de préférence $0,90 \text{ m}$
- longueur plateforme $\geq 1,20 \text{ m}$
- charge nominale $\geq 300 \text{ kg}$

escalier convertible :


plateforme élévatrice intégrée aux escaliers ; normalement utilisable en tant qu'escalier

piscines, wellness, spa : accès bassin
accès à l'eau par élévateur de personnes


Plateforme élévatrice ouverte

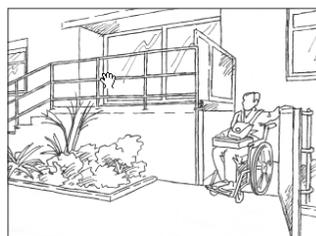


Plateforme élévatrice à déplacement oblique

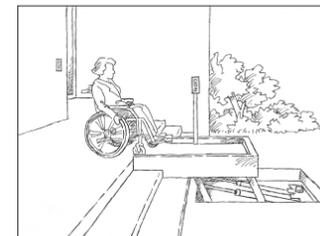


Monte-escaliers à plateforme

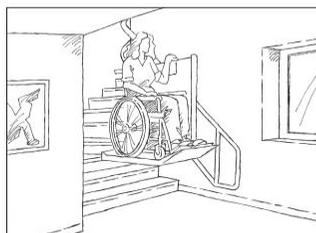

Escalier convertible

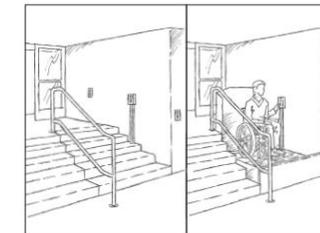

Lift piscine

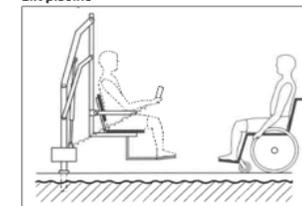

portes

portes intérieures et extérieures : élargissement, vide de passage min. 0,80 m

rampes


rampe seuil : suppression d'une marche
- largeur $\geq 1,00$ m

rampe : pente $\leq 6\%$

- largeur $\geq 1,20$ m ; admis sous conditions 1,00 m
- paliers bas et haut :
 - longueur $\geq 1,20$ m
 - si changement de direction + de $45^\circ \geq 1,40$ m x 1.40 m

rampe : pente $> 6\% \leq 12\%$

- largeur $\geq 1,20$ m ; admis sous conditions 1,00 m
- paliers bas et haut :
 - longueur $\geq 1,20$ m
 - si changement de direction + de $45^\circ \geq 1,40$ m x 1.40 m
- mains courants de chaque côté

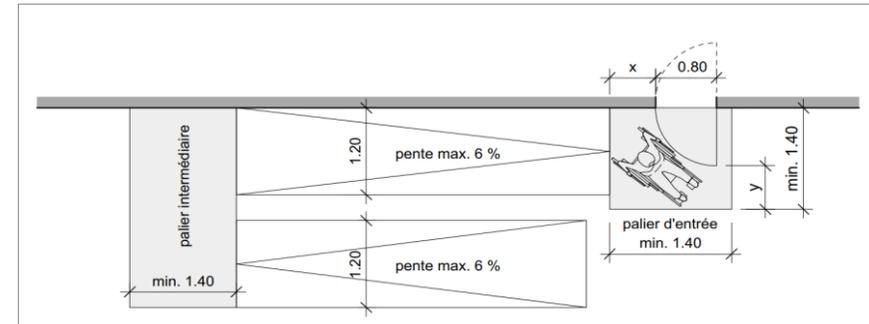

locaux sanitaires



WC adapté au fauteuil roulant : selon SIA 500

- dimensions local min. : 1,65 x 1,80 m
- porte, largeur min. : 0,80 m, ouverture sur l'extérieur
- couloir, largeur min. 1,20 m
- appareils + équipements : cuvette + lavabo : selon annexe E

WC adapté au fauteuil roulant : avec accès limité

- dimensions local min. : aucune dimensions $< 1,20$ m
- porte, largeur min. : 0,80 m, ouverture sur l'extérieur
- couloir, largeur min. 1,20 m
- appareils + équipements : cuvette + lavabo : selon annexe E

WC avec accès limité : dimensions minimales

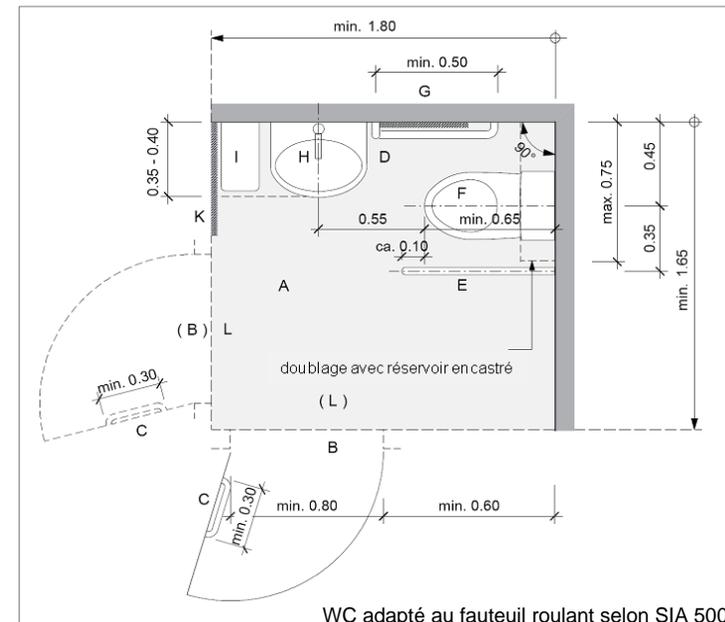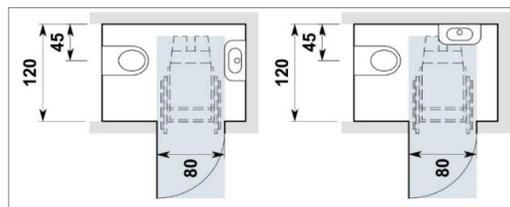

WC adapté au fauteuil roulant selon SIA 500